


RZUT DACHU

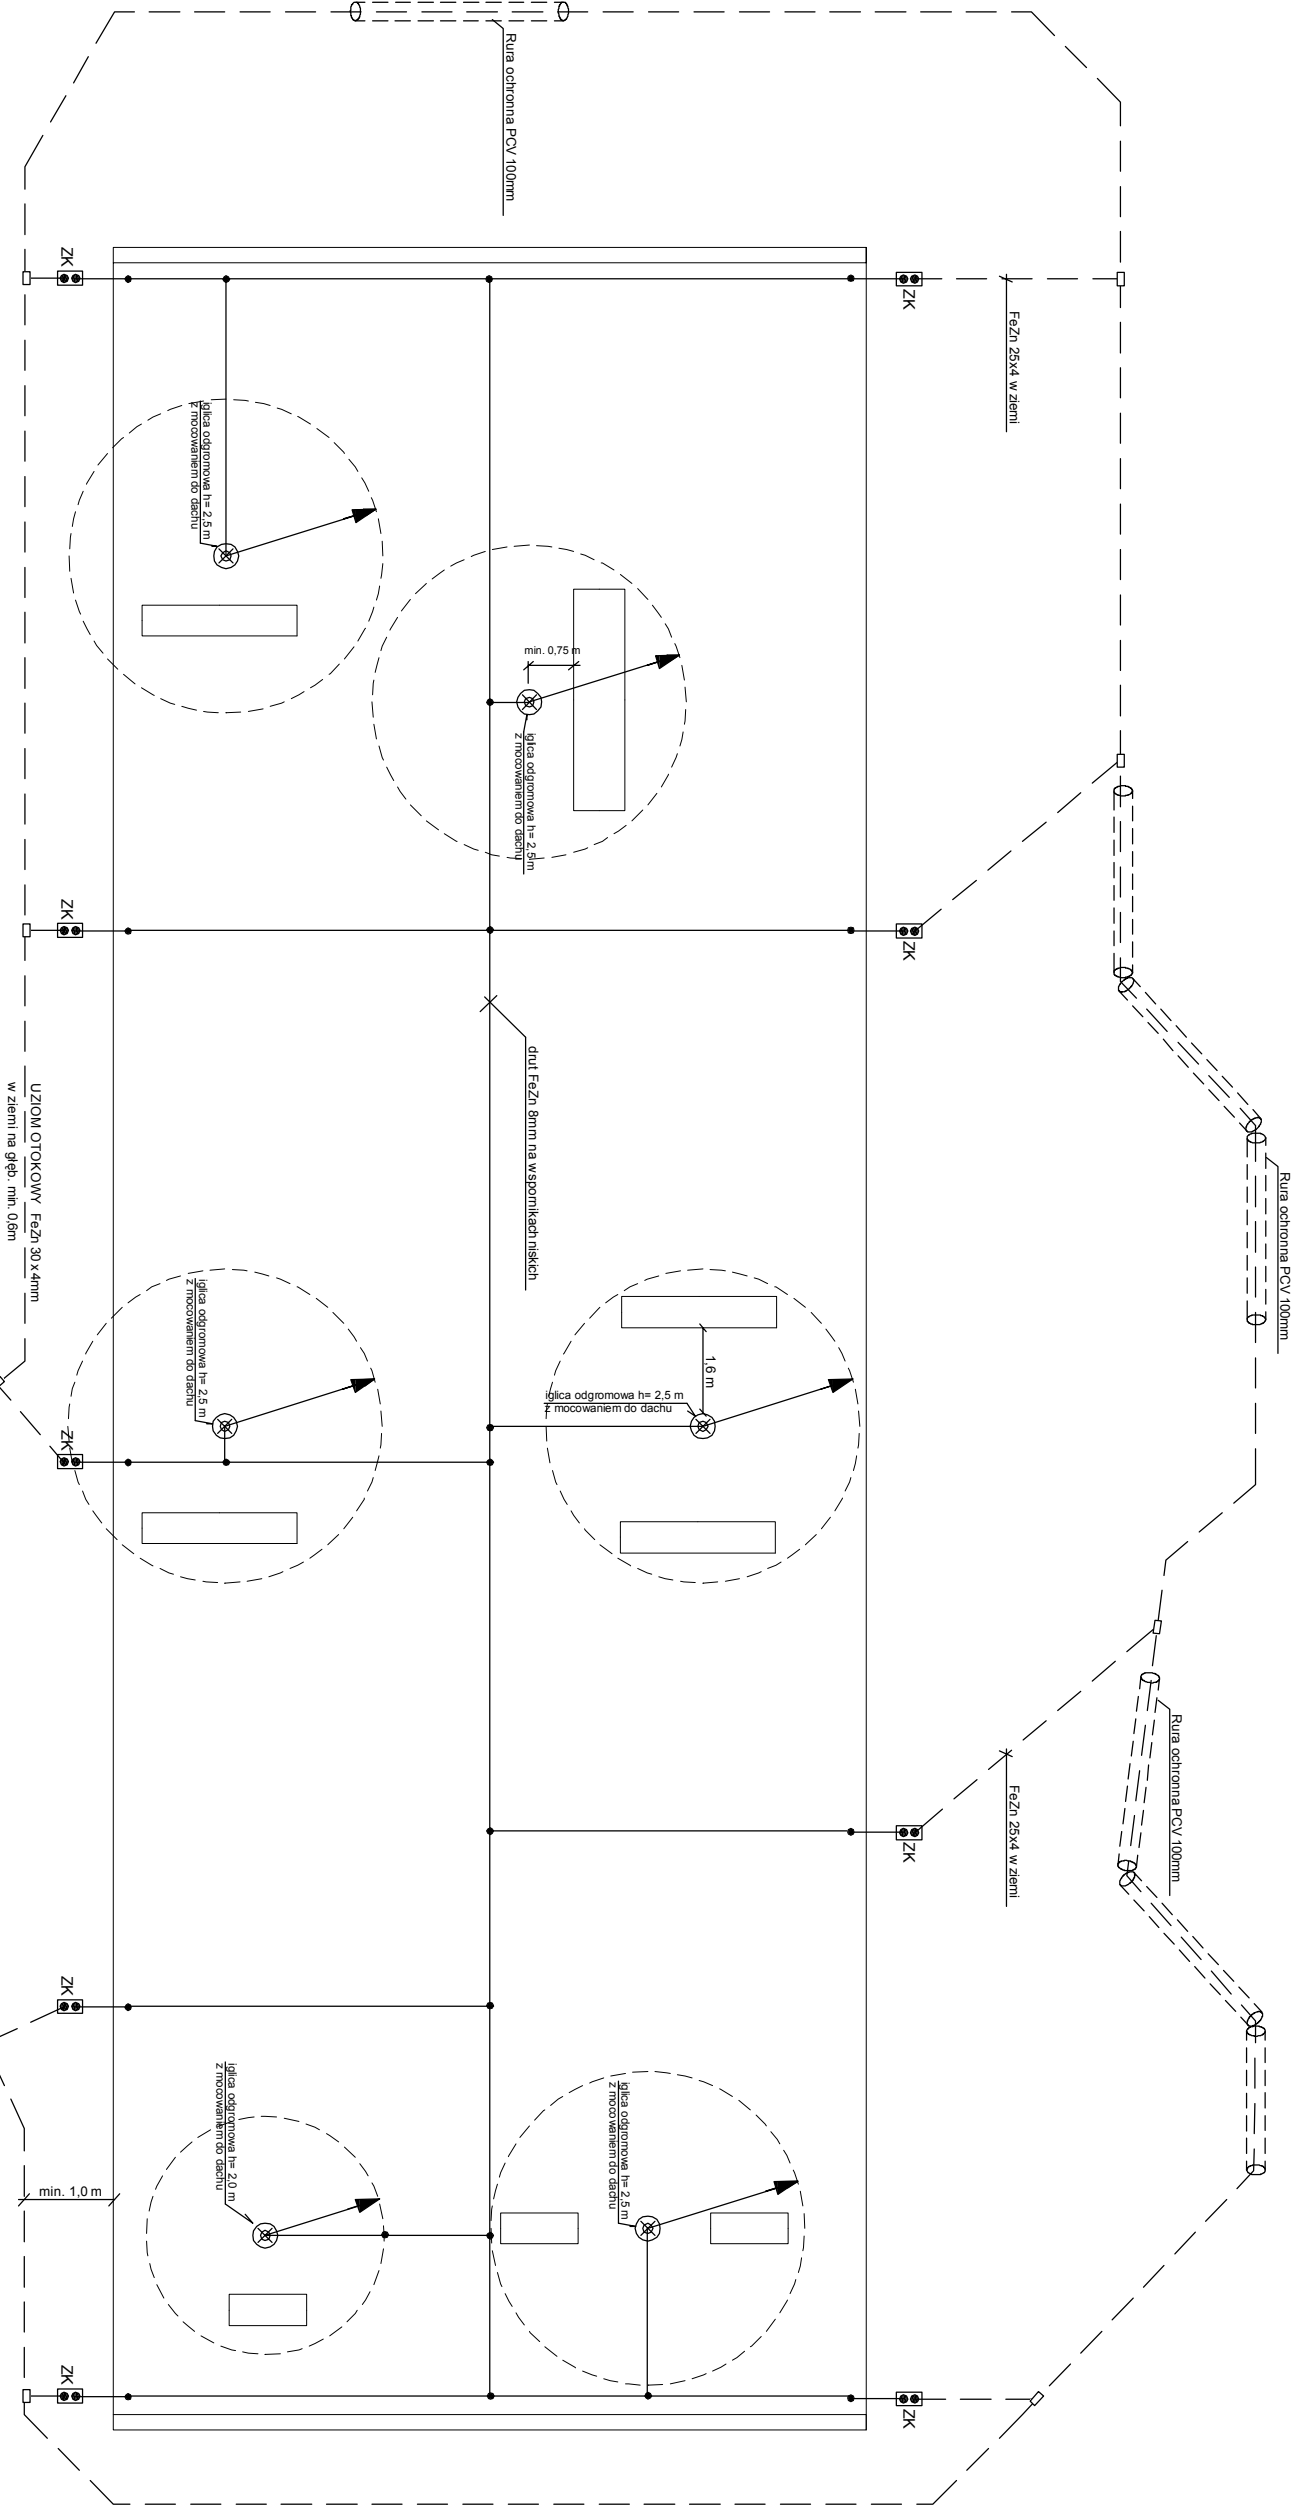

- UWAGA :
- Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową, z wyjątkiem urządzeń elektrycznych.
  - Zwody pionowe z dachu prowadzi ć w rurach PCV 50 o gr. ścian 5 mm w zaizolowanych bruzdach pod własną odcieplenia.
  - Uziom otokowy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305 (2, 3).
  - Złącza kontrolne ZK instalować w obudowach na wysokości 1 m nad terenem lub w studzienkach w ziemi.
  - Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą PN-EN 62305.

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1 Gliwice
	12. 2015	
Podpis		
Nazwisko	Grzegorz Michalski	
Nr uprawnień	17291	
Format	Główny Zarząd Odsprawy w Katowicach 41-100 Szachty Opatów, ul. Wolności 2 Praw	
Skala	TERMOODCENIOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NA 8 PRZEMOCNIÓW OPIŁYCH UL. WYSZYŃSKIEGO 6	
	Część elektryczna PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	Nr rysunku
	-zruł dachu	394/E-01