


Przedszkole nr 9- RZUT PIĘTRA

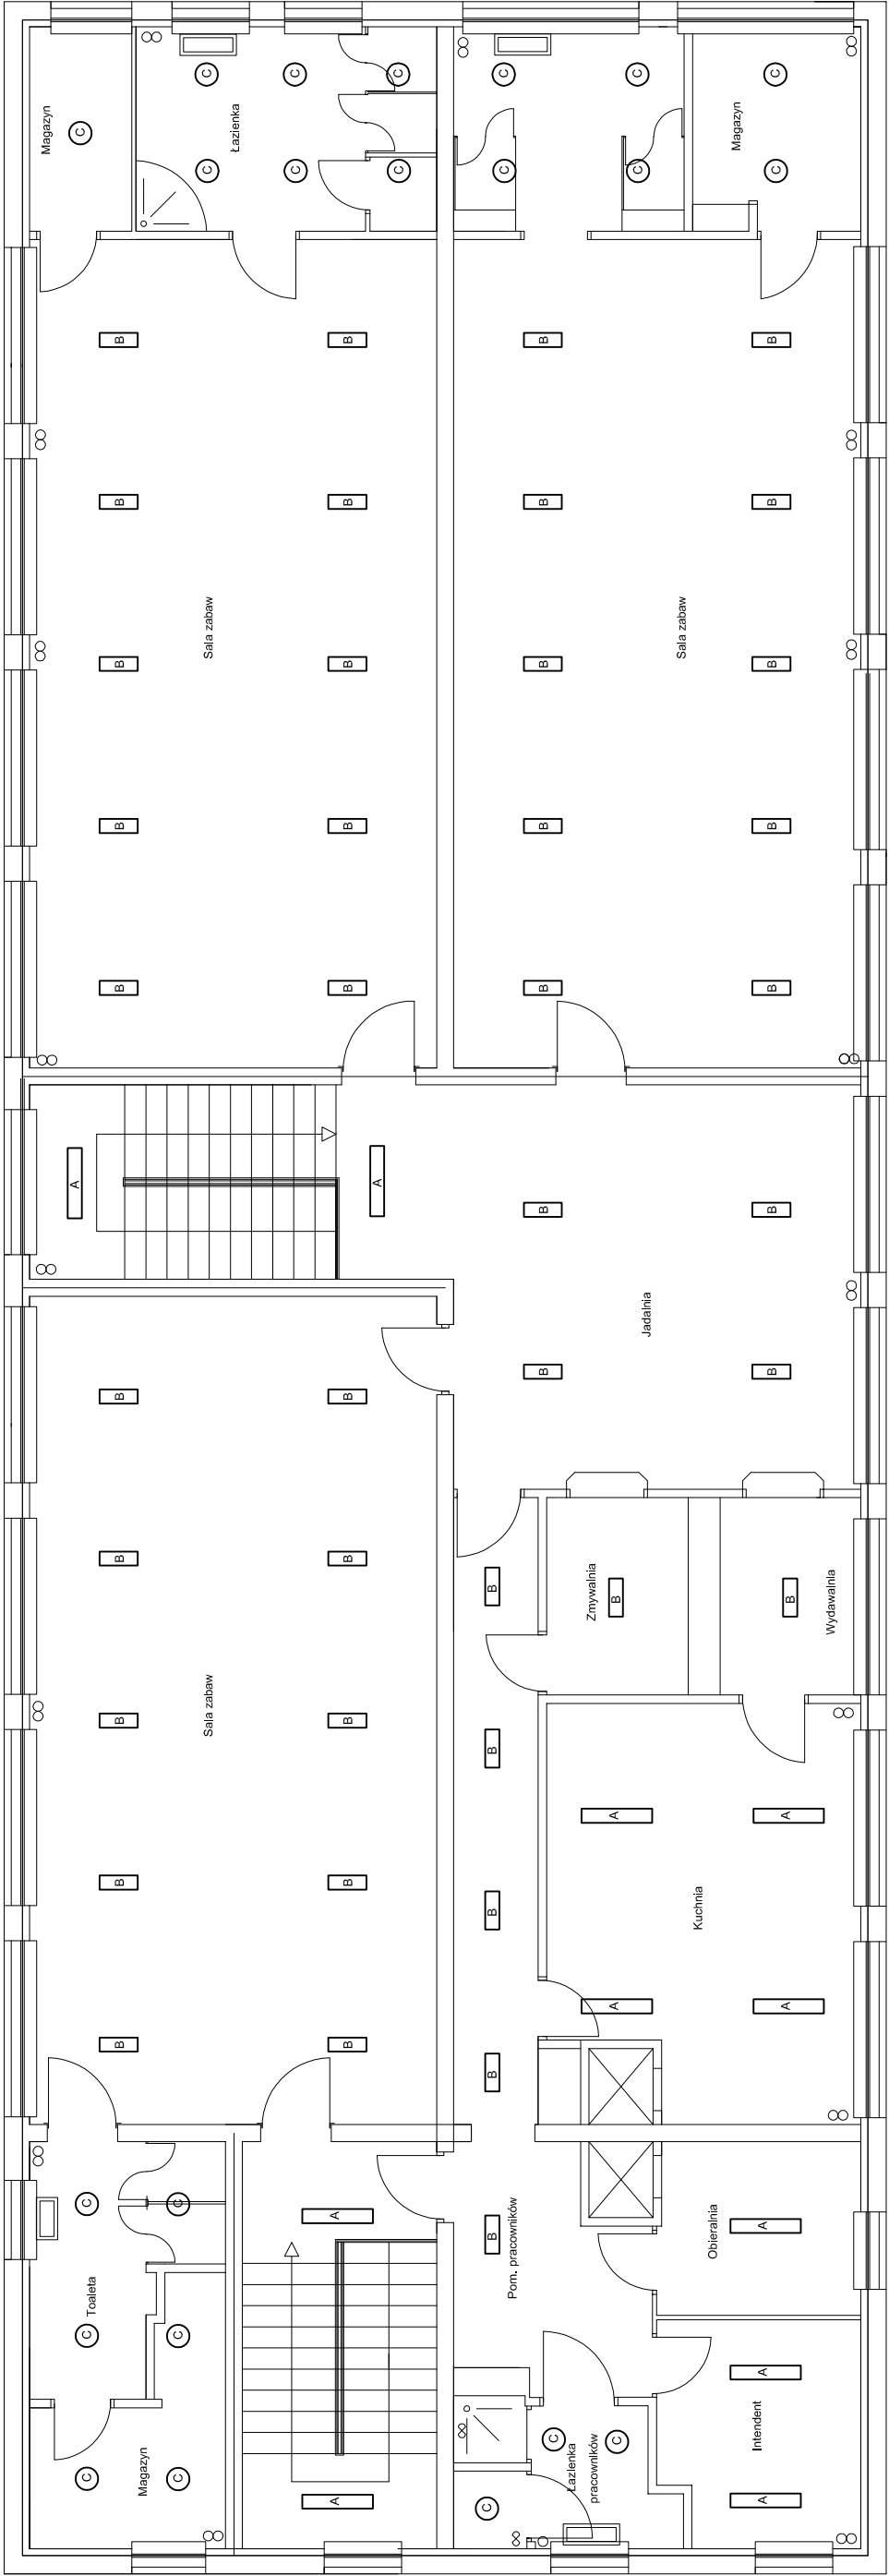

LEGENDA:

- A REGLUX 1040, LED 830, 6000 lm, 50W
- B REGLUX 540, LED 830, 4300 lm, 40W
- C BASE LED 830, 302, 1400lm, 15W, IP44

| | | |
|------------|---|---------------------------------|
| | Projektant | P.P. "BIPROMAG-1" Gliwice |
| Data | 08. 2016 | |
| Podpis | | |
| Nazwisko | Grzegorz Michalski | |
| Nr.upraw. | 172/91 | |
| Specj. | Instalacje i sieci elektryczne | |
| Format: | GZOiW 47-100 Strzelce Opolskie, ul.Wałowa 5 | PBW aktualizacja |
| | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich ul.Wyszynskiego 12 na działce nr ewid. 4696/1 | |
| Podziałka: | | |
| 1:100 | Część: elektryczna | Nr rysunku: |
| | Wymiana lamp - rzut piętra | 395/E-04 |