


Przedszkole nr 9- RZUT PIĘTRA

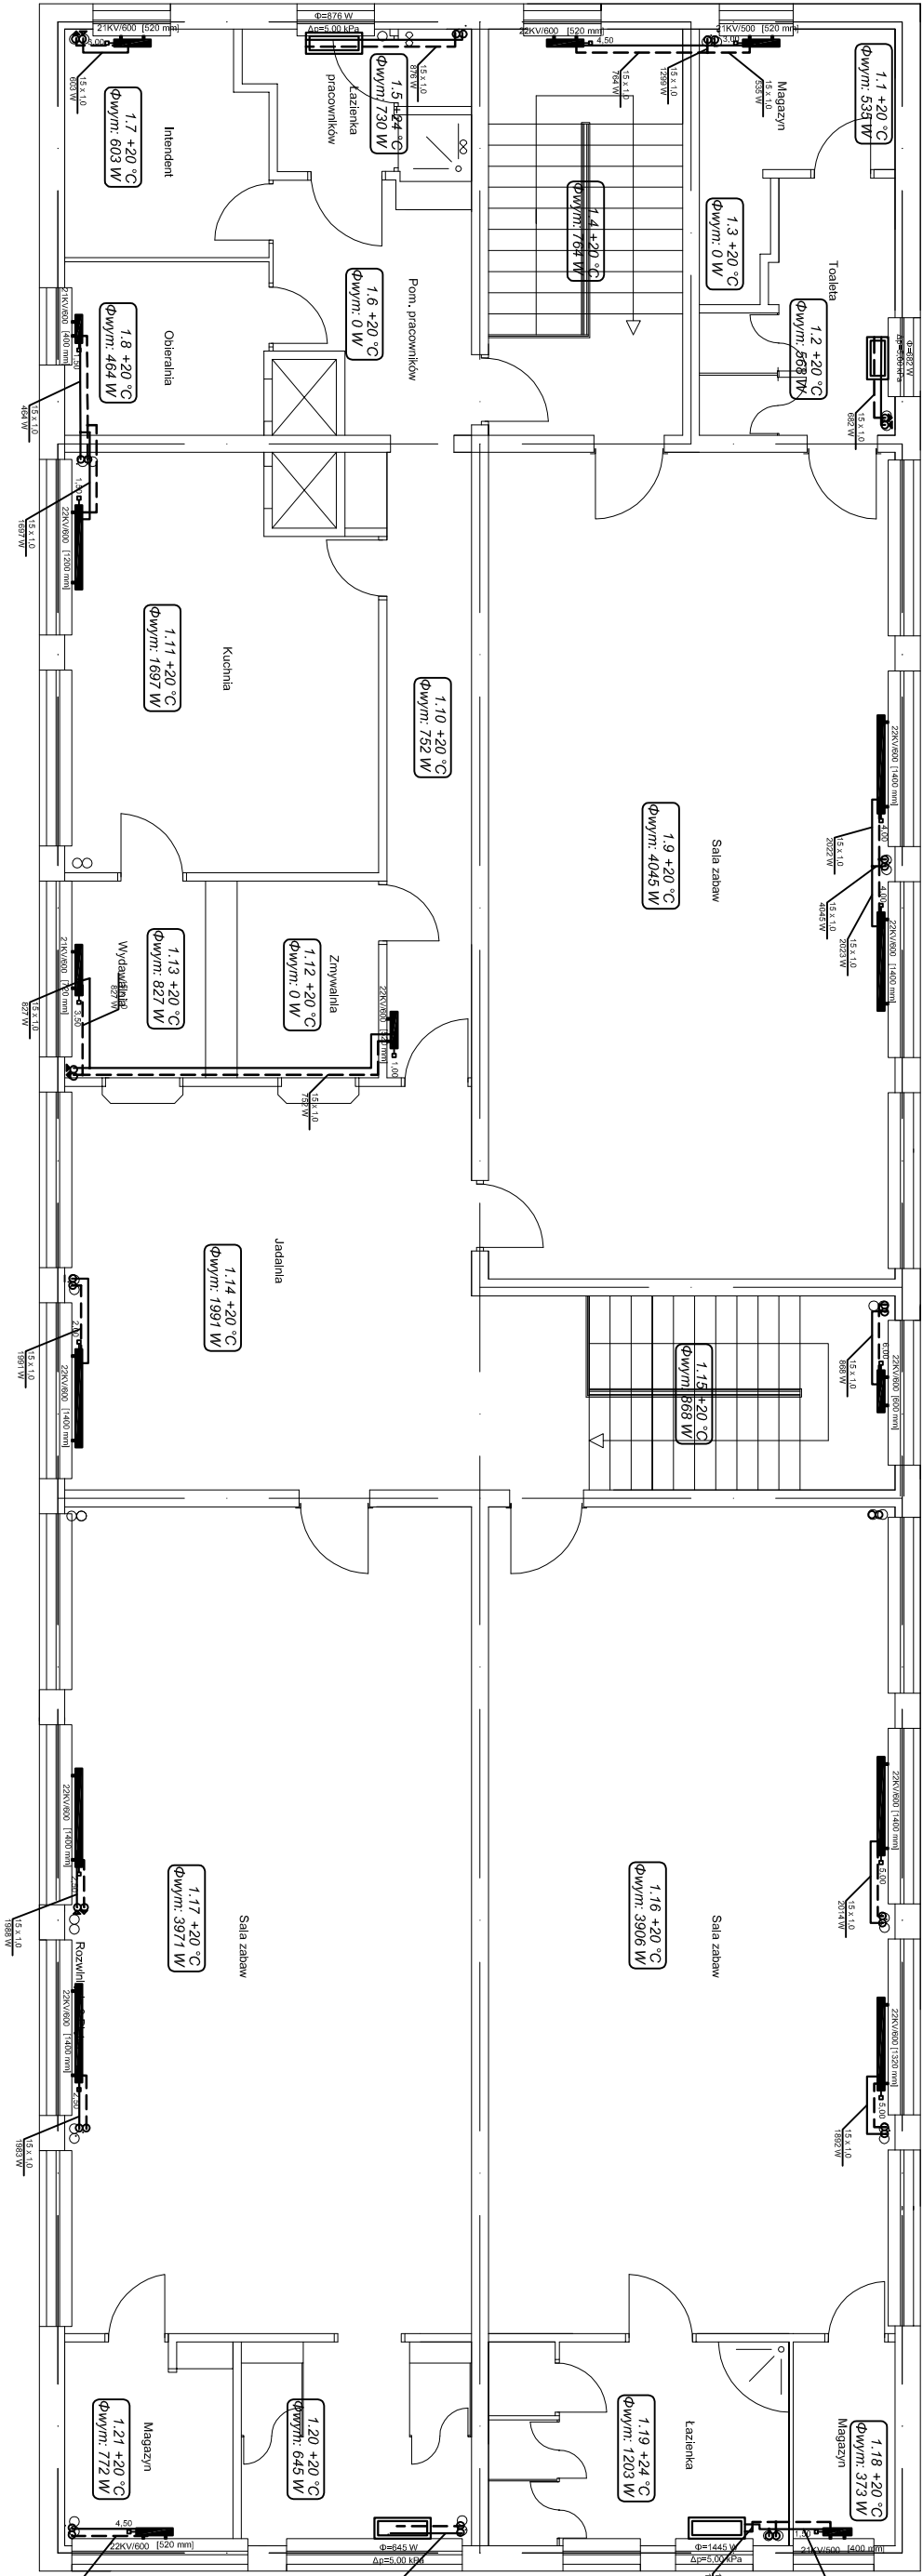

LEGENDA

- projektowana instalacja c.o. - zasilenie- 80°C
- projektowana instalacja c.o. - powrót- 60°C
- **Numeracja pomieszczeń**
- **1.1 +20 °C Temp. obliczeniowa**
- **Φwyt.: 603 W w pomieszczeniu**
- **Wskazanie strzałki**
- projektowany grzejnik stalowy płaski

	Projektant	P.P. "BIPROMAG-1" Głiwice
Data	11.2015r	
Podpis		
Nazwisko	Janusz Piechowicz	
Nr. upraw.	444/02	
Specj.	Instalacje i sieci sanitarne	
Format:	GZOW Strzelce Opolskie PBW 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wąłowa 5	
A3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich ul. Wyszyńskiego 12	
Podziałka:	Część: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	Nr rysunku: 395/S-03
1:100	Rzut piętra - instalacja c.o.	