


RZUT DACHU

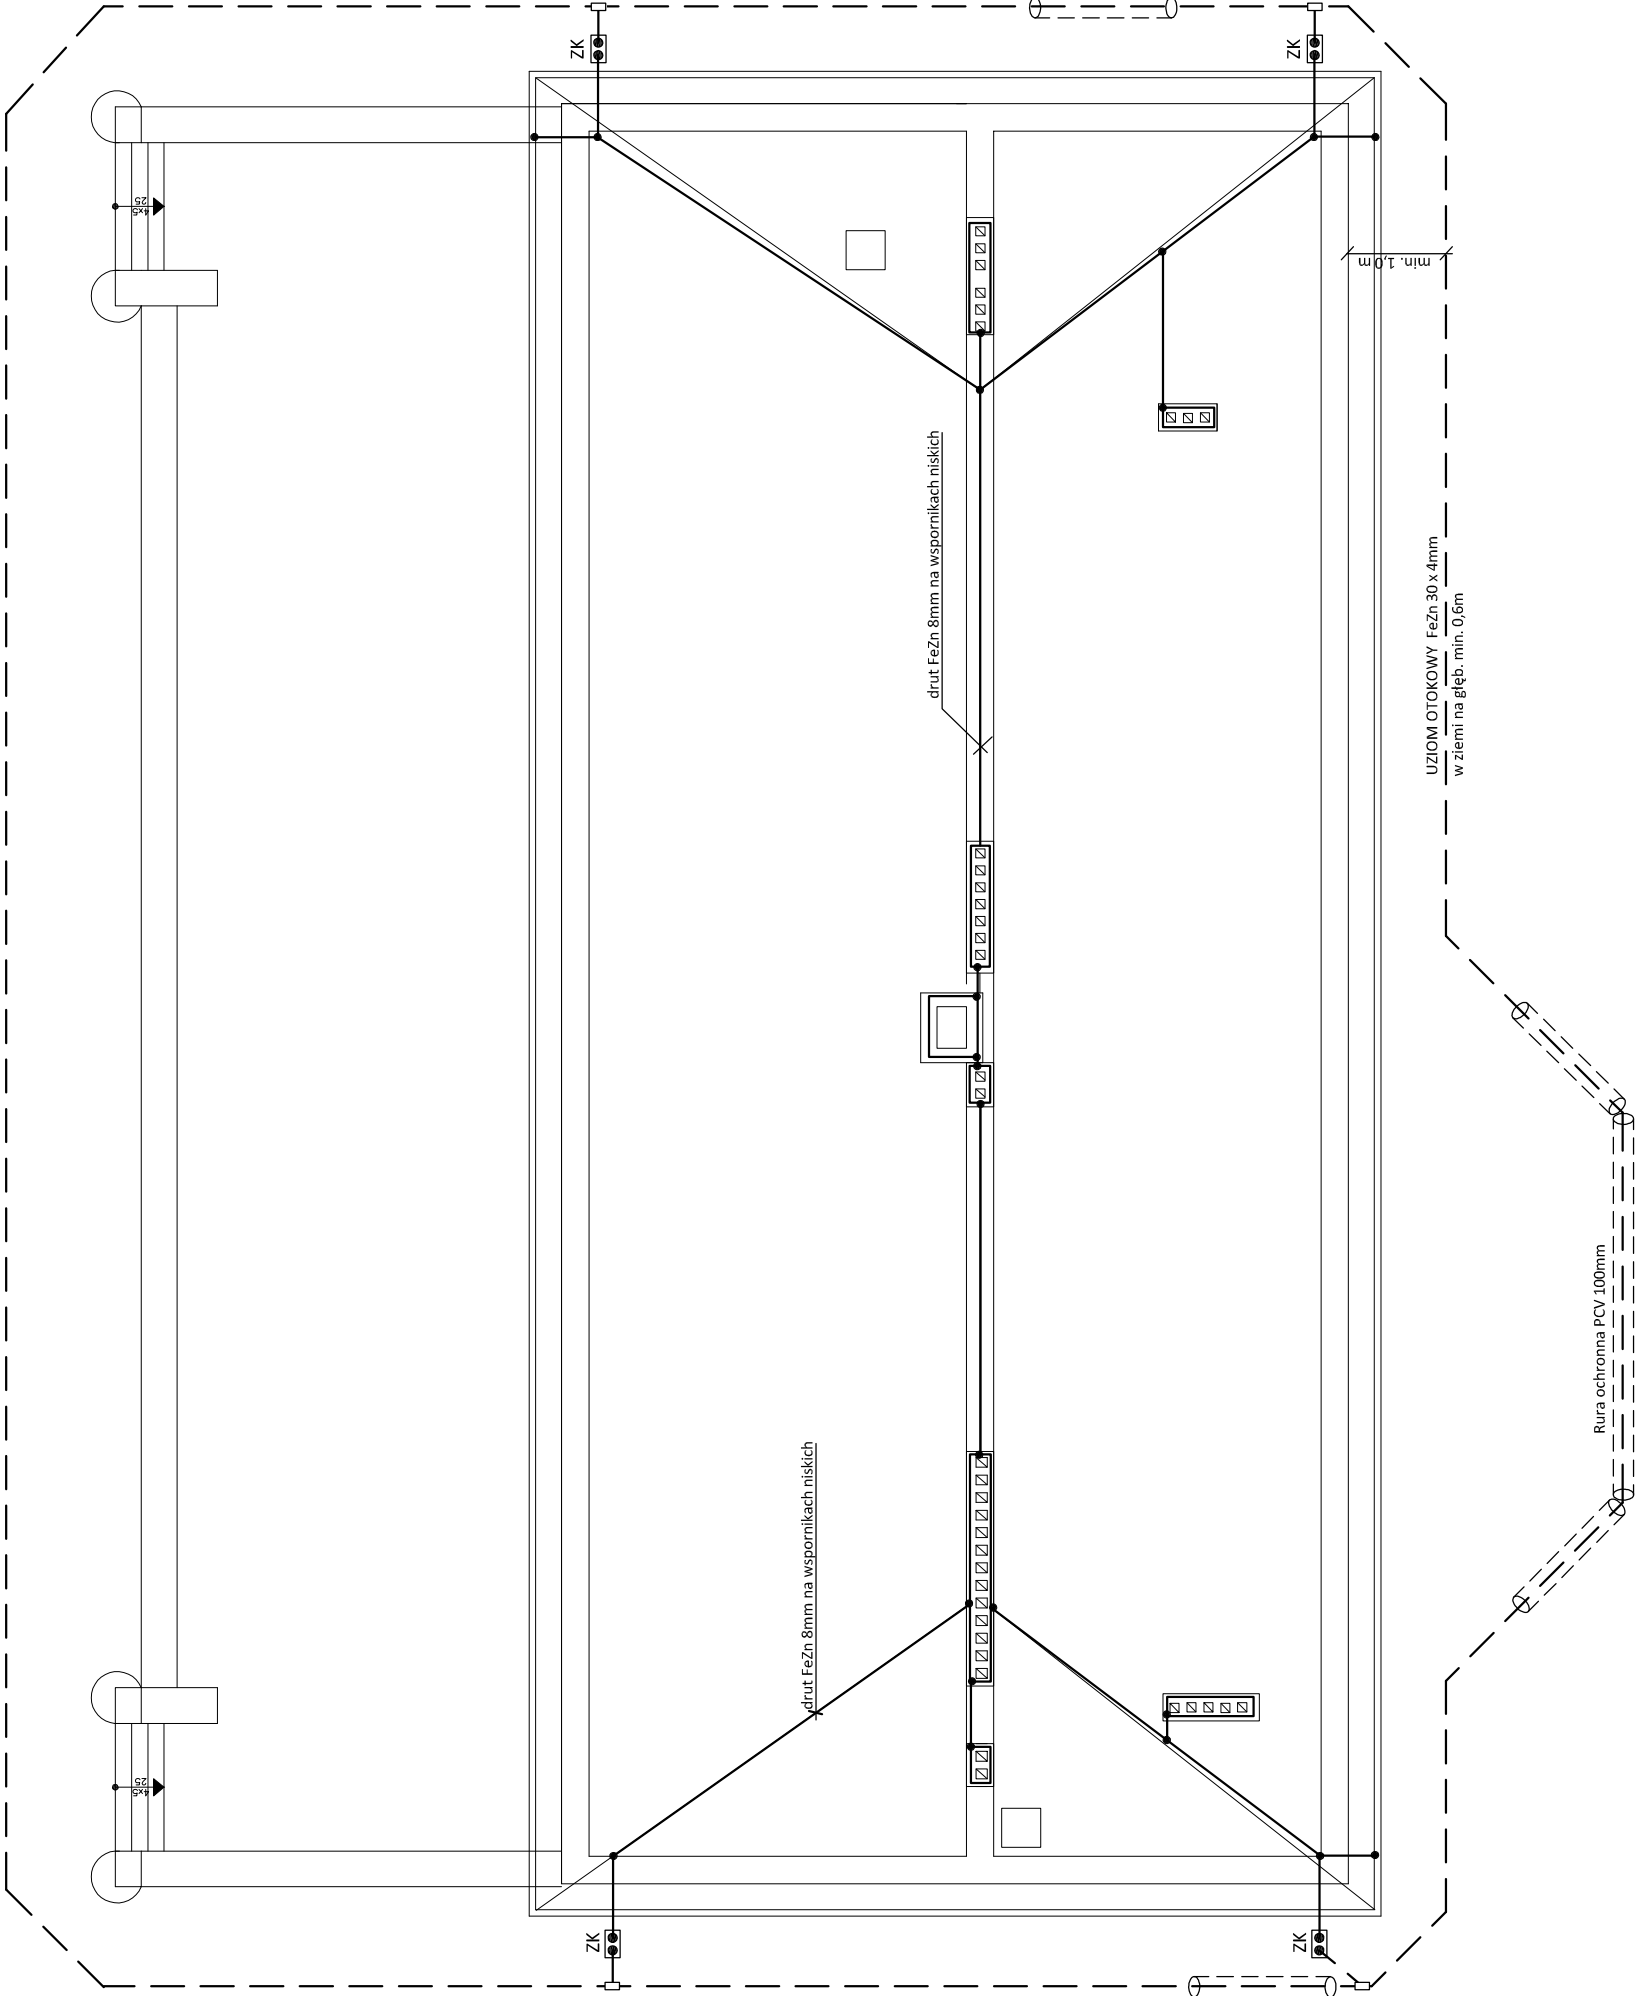

UWAGA :

- Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową z wyjątkiem urządzeń elektrycznych.
- Zwody pionowe z dachu prowadzić w rurach PCV 50 o gr. ścian 5 mm w zatynkowanych brzdach pod warstwą ocieplenia.
- Uziom otokowy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305 (2, 3).
- Złącza kontrolne ZK instalować w obudowach na wysokości 1 m nad terenem lub w studzienkach w ziemi.
- Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą PN-EN 62305.

| | | | |
|------------|--|-----|--------------------|
| Data | Projektant | | |
| Podpis | 09. 2016 | | |
| Nazwisko | Grzegorz Michalski | | |
| Nr upraw. | 172/91 | | |
| Format: | Przedszkole Publiczne nr 4, 47-100 Strzelce Opolskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 Terminowatnia budowa Przedszkola Przebudowa i modernizacja budynku nr 182 prze ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 Strzelcach Opolskich. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Plan instalacji odgromowej rzut dachu | | |
| Podziałka: | | PBW | Zastępuje rysunek: |
| 1:100 | | | Nr rysunku: |
| | | | 408/E-04 |