

ZSP - STRZELCE OPOLSKIE - ROZMIERKA

Data: 14.05.2021
Edytor:


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

ZSP - STRZELCE OPOLSKIE - ROZMIERKA	
Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
0.1 KLASA - SALA GIMNASTYCZNA	
Podsumowanie	3
AW 0.1 KLASA - SALA GIMNASTYCZNA	
Podsumowanie	4
0.2 POKÓJ ZABAW/JADALNIA	
Podsumowanie	5
AW 0.2 POKÓJ ZABAW/JADALNIA	
Podsumowanie	6
0.3 WEZEŁ SANITARNY	
Podsumowanie	7
0.4 POKÓJ ZABAW/JADALNIA	
Podsumowanie	8
AW 0.4 POKÓJ ZABAW/JADALNIA	
Podsumowanie	9
0.5 KORYTARZ	
Podsumowanie	10
AW 0.5 KORYTARZ	
Podsumowanie	11
0.6 KLATKA SCHODOWA	
Podsumowanie	12
AW 0.6 KLATKA SCHODOWA	
Podsumowanie	13
0.7 MAGAZYN	
Podsumowanie	14
0.8 ZMYWALNIA	
Podsumowanie	15
0.9 ROZDZIELNIA	
Podsumowanie	16
0.10 KOMUNIKACJA	
Podsumowanie	17
AW 0.10 KOMUNIKACJA	
Podsumowanie	18
0.12 SZATNIA	
Podsumowanie	19
AW 0.12 SZATNIA	
Podsumowanie	20

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.1 KLASA - SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie

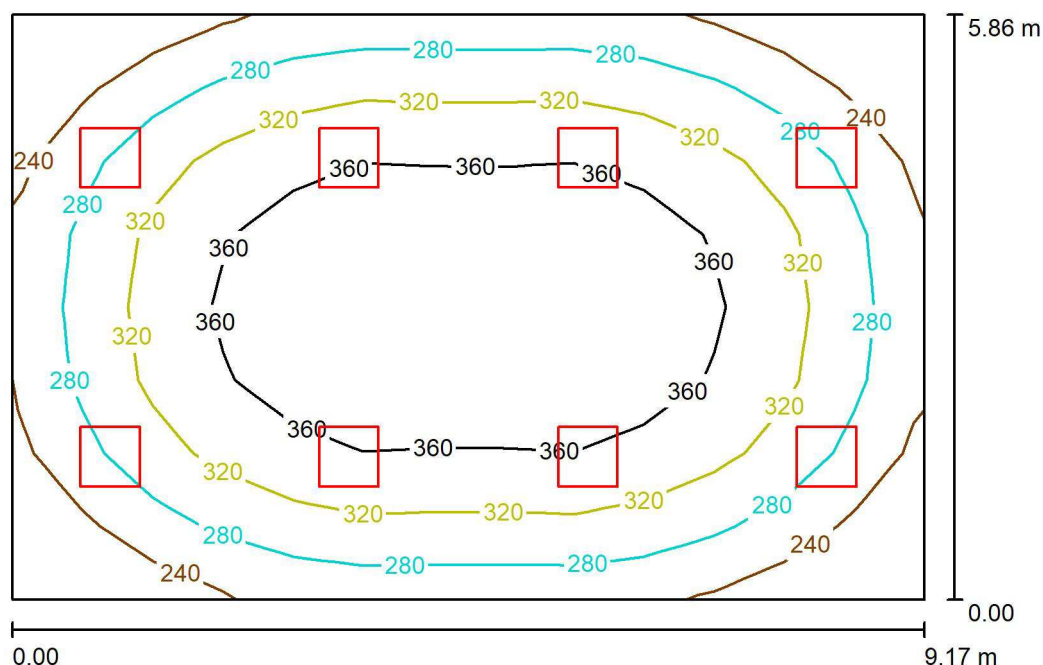

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	317	201	393	0.634
Podłoga	20	313	173	396	0.554
Sufit	70	50	37	57	0.728
Ściany (4)	25	168	50	383	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
W sumie:			31998W	32000	288.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.36 \text{ W/m}^2 = 1.69 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 53.76 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.1 KLASA - SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie

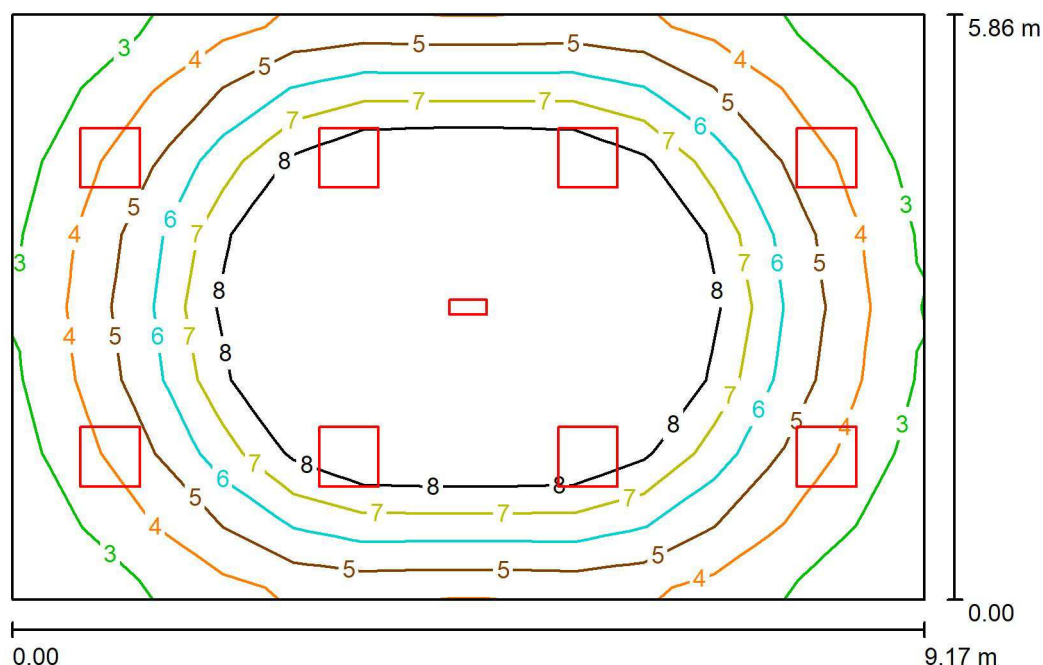

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	6.64	2.33	13	0.351
Podłoga	0	6.48	1.83	13	0.283
Sufit	0	0.02	0.00	0.77	0.000
Ściany (4)	0	3.26	0.04	6.22	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (Typ 1)* (1.000)	0	0	0.0
2	1	BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO (1.000)	800	800	7.5
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 800	W sumie: 800	7.5

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.14 \text{ W/m}^2 = 2.10 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 53.76 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.2 POKÓJ ZABAW/JADALNIA / Podsumowanie

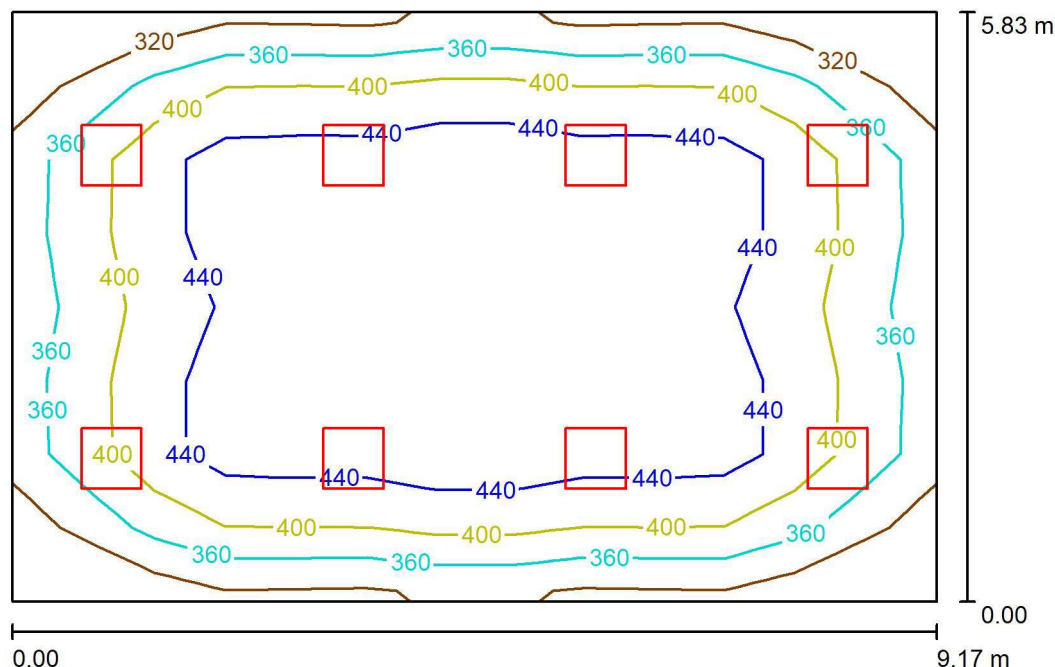

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	412	288	485	0.698
Podłoga	20	357	221	435	0.618
Sufit	70	87	68	107	0.784
Ściany (4)	50	202	88	420	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 13 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz oprav

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
W sumie:			31998W	32000	288.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.38 \text{ W/m}^2 = 1.31 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 53.49 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.2 POKÓJ ZABAW/JADALNIA / Podsumowanie

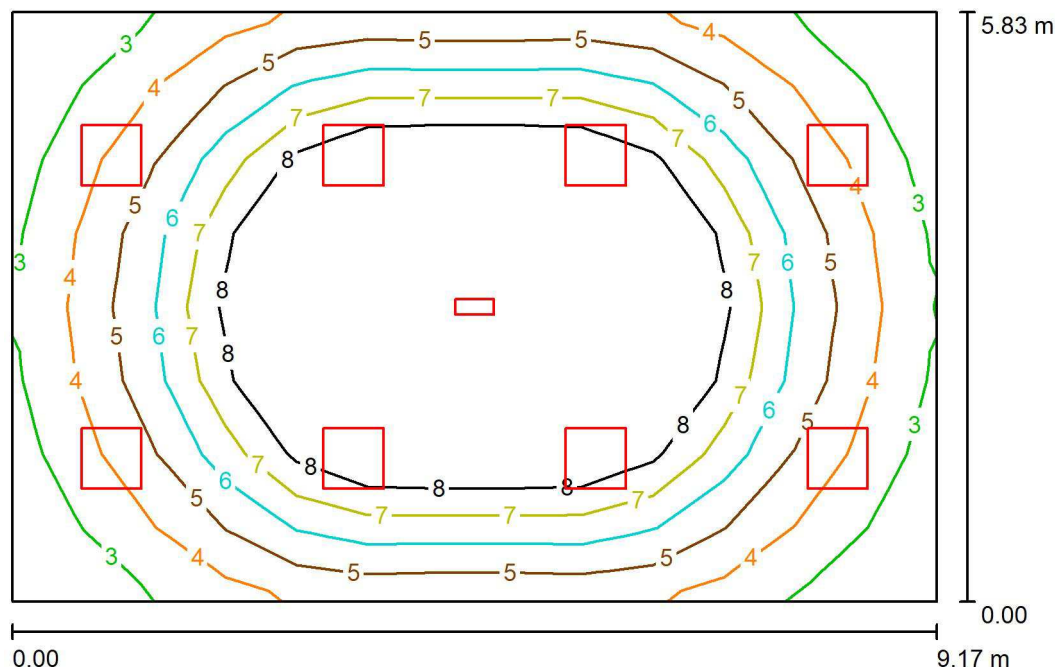

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	6.65	2.34	13	0.351
Podłoga	0	6.50	1.84	13	0.284
Sufit	0	0.02	0.00	0.76	0.000
Ściany (4)	0	3.27	0.04	6.28	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (Typ 1)* (1.000)	0	0	0.0
2	1	BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO (1.000)	800	800	7.5
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 800	W sumie: 800	7.5

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.14 \text{ W/m}^2 = 2.11 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 53.49 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.3 WĘZEL SANITARNY / Podsumowanie

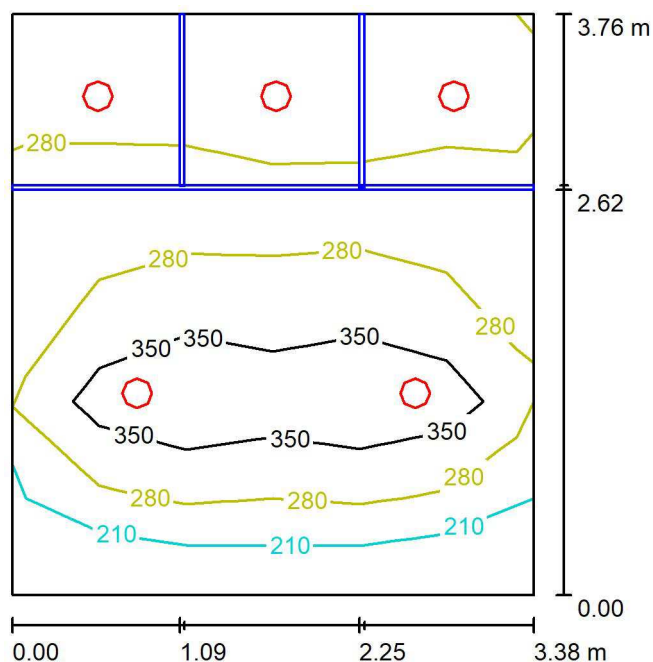

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:49

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	295	159	469	0.541
Podłoga	20	195	60	297	0.309
Sufit	70	55	31	78	0.561
Ściany (4)	50	122	31	530	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	5	Beghelli DORADO ECO LED 25W IP44 (1.000)	1799	2000	25.0
W sumie:			8997	10000	125.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.84 \text{ W/m}^2 = 3.34 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.70 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.4 POKÓJ ZABAW/JADALNIA / Podsumowanie

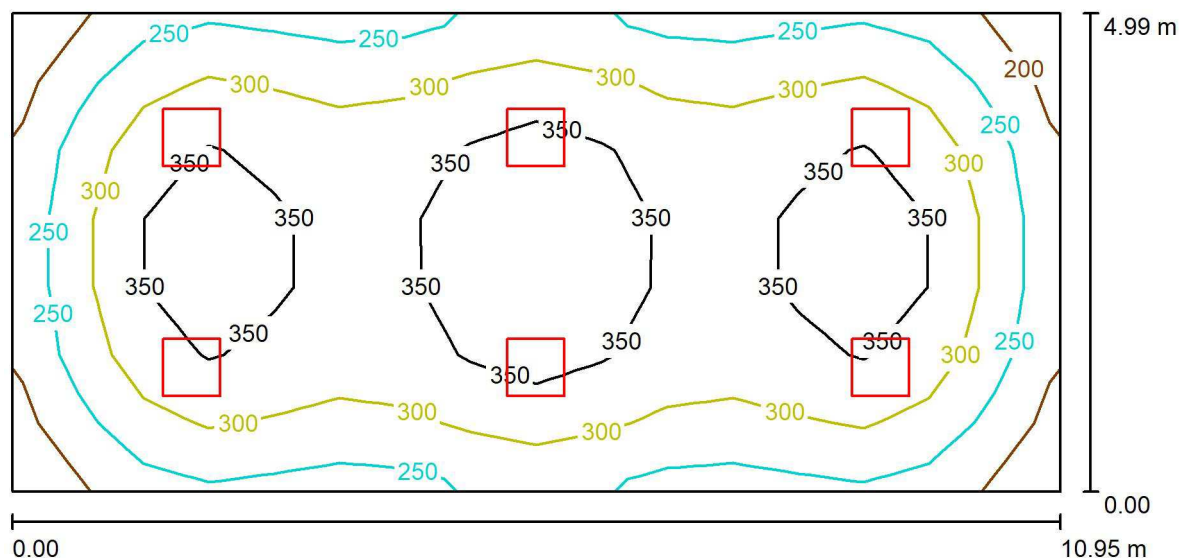

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	310	191	399	0.616
Podłoga	20	266	156	336	0.588
Sufit	70	62	47	69	0.768
Ściany (4)	50	141	53	242	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
W sumie:			23999W	24000	216.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.96 \text{ W/m}^2 = 1.28 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 54.57 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.4 POKÓJ ZABAW/JADALNIA / Podsumowanie

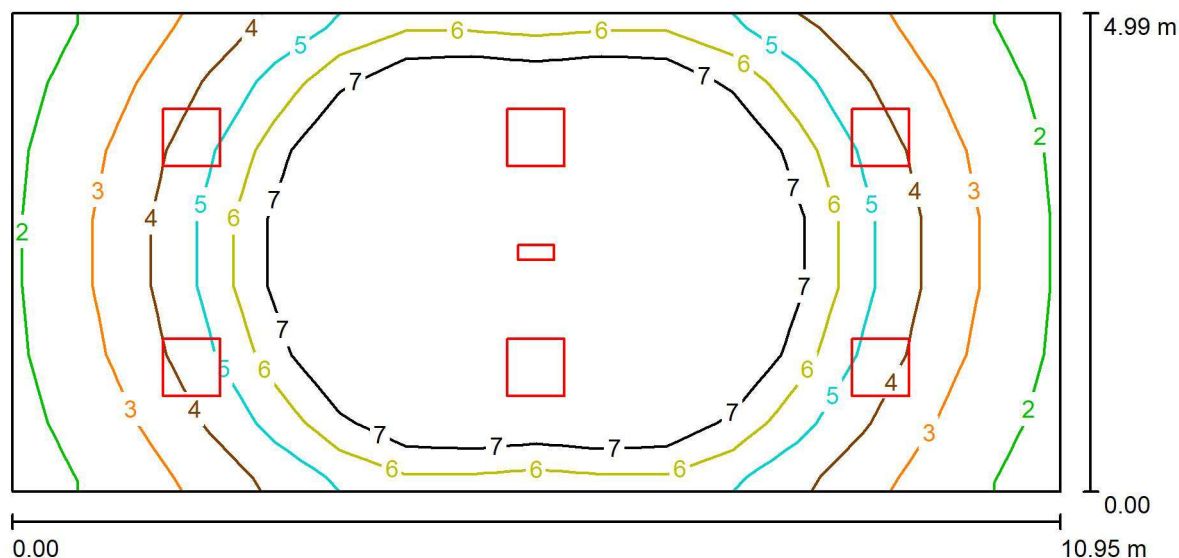

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	6.23	1.92	13	0.308
Podłoga	0	6.18	1.57	13	0.253
Sufit	0	0.02	0.00	0.80	0.000
Ściany (4)	0	3.19	0.03	8.60	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (Typ 1)* (1.000)	0	0	0.0
2	1	BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO (1.000)	800	800	7.5
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 800	W sumie: 800	7.5

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.14 \text{ W/m}^2 = 2.21 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 54.57 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.5 KORYTARZ / Podsumowanie

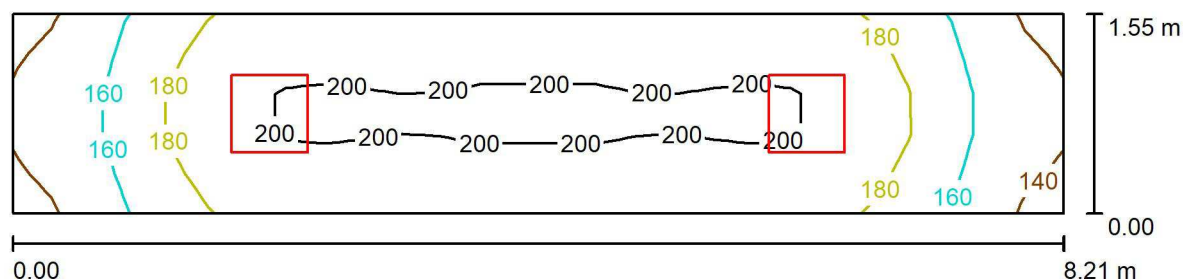

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:59

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	183	135	204	0.740
Podłoga	20	183	132	205	0.721
Sufit	70	71	42	104	0.594
Ściany (4)	50	143	49	524	/

Płaszczyzna pracy:


Wysokość: 0.000 m
Siatka: 27 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
W sumie:			8000	8000	72.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.65 \text{ W/m}^2 = 3.10 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.74 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

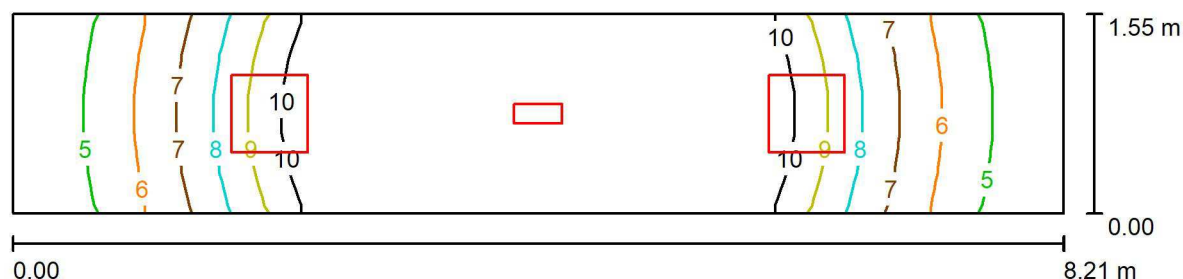AW 0.5 KORYTARZ / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:59

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	9.12	4.11	13	0.450
Podłoga	0	9.12	3.83	13	0.420
Sufit	0	0.05	0.00	0.86	0.000
Ściany (4)	0	8.74	0.02	87	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 27 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (Typ 1)* (1.000)	0	0	0.0
2	1	BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO (1.000)	800	800	7.5
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 800	W sumie: 800	7.5

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.59 \text{ W/m}^2 = 6.45 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.74 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.6 KLATKA SCHODOWA / Podsumowanie

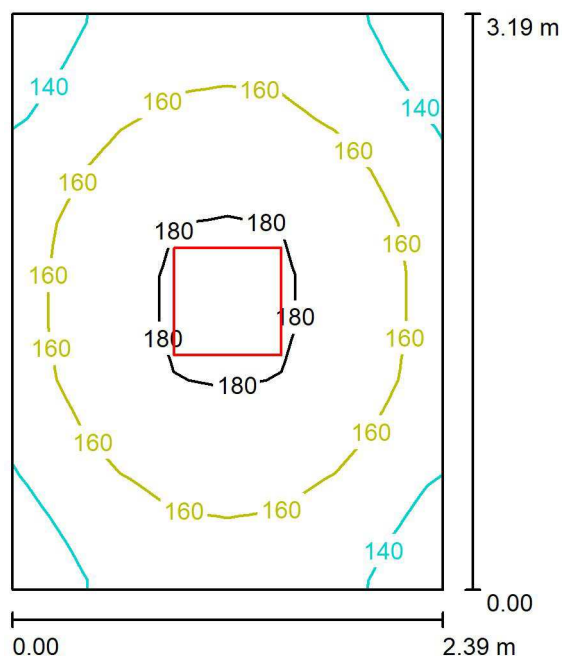

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	162	131	184	0.806
Podłoga	20	162	130	184	0.806
Sufit	70	55	37	63	0.672
Ściany (4)	50	122	46	240	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 8 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
W sumie:			4000	4000	36.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.72 \text{ W/m}^2 = 2.91 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 7.63 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.6 KLATKA SCHODOWA / Podsumowanie

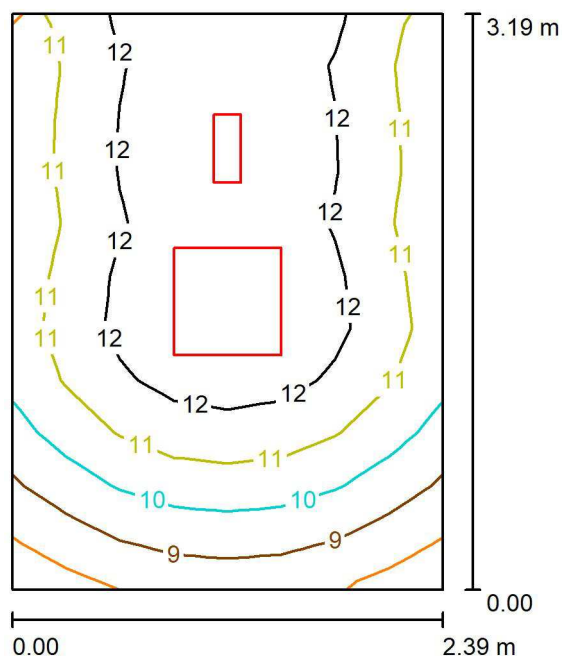

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	11	7.92	13	0.700
Podłoga	0	11	7.33	13	0.655
Sufit	0	0.09	0.00	0.85	0.000
Ściany (4)	0	16	0.15	222	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 8 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (Typ 1)* (1.000)	0	0	0.0
2	1	BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO (1.000)	800	800	7.5
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 800	W sumie: 800	7.5

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.98 \text{ W/m}^2 = 8.70 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 7.63 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.7 MAGAZYN / Podsumowanie

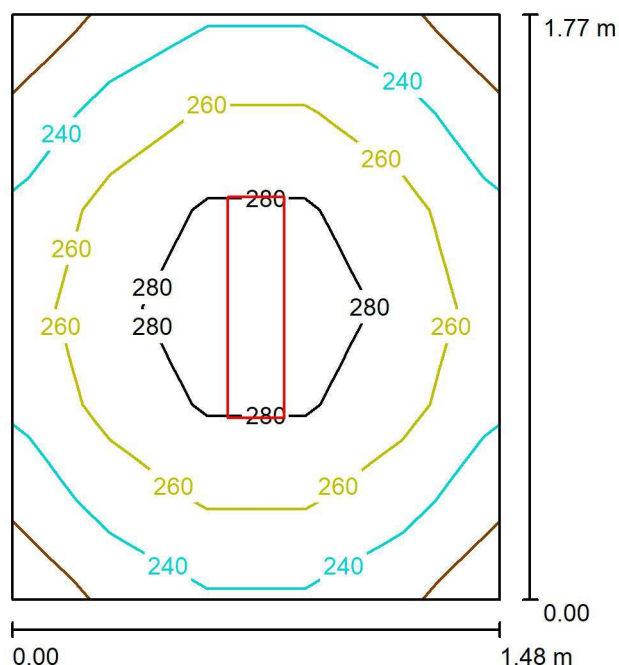

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	260	218	293	0.836
Podłoga	20	158	138	171	0.871
Sufit	70	164	118	255	0.720
Ściany (4)	50	232	68	650	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 1 (1.000)	3500	3500	25.0
W sumie:			3500	3500	25.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.50 \text{ W/m}^2 = 3.65 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.63 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.8 ZMYWALNIA / Podsumowanie

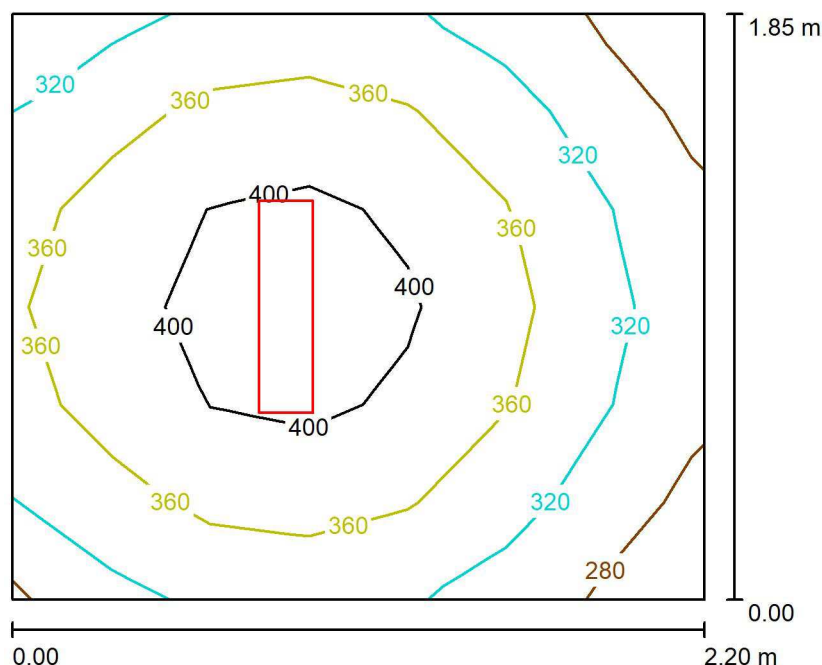

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:24

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	355	261	425	0.736
Podłoga	20	231	193	257	0.835
Sufit	70	171	102	309	0.597
Ściany (4)	50	275	103	741	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 4 (1.000)	5500	5500	41.0
W sumie:			5500	5500	41.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.07 \text{ W/m}^2 = 2.83 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.07 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.9 ROZDZIELNIA / Podsumowanie

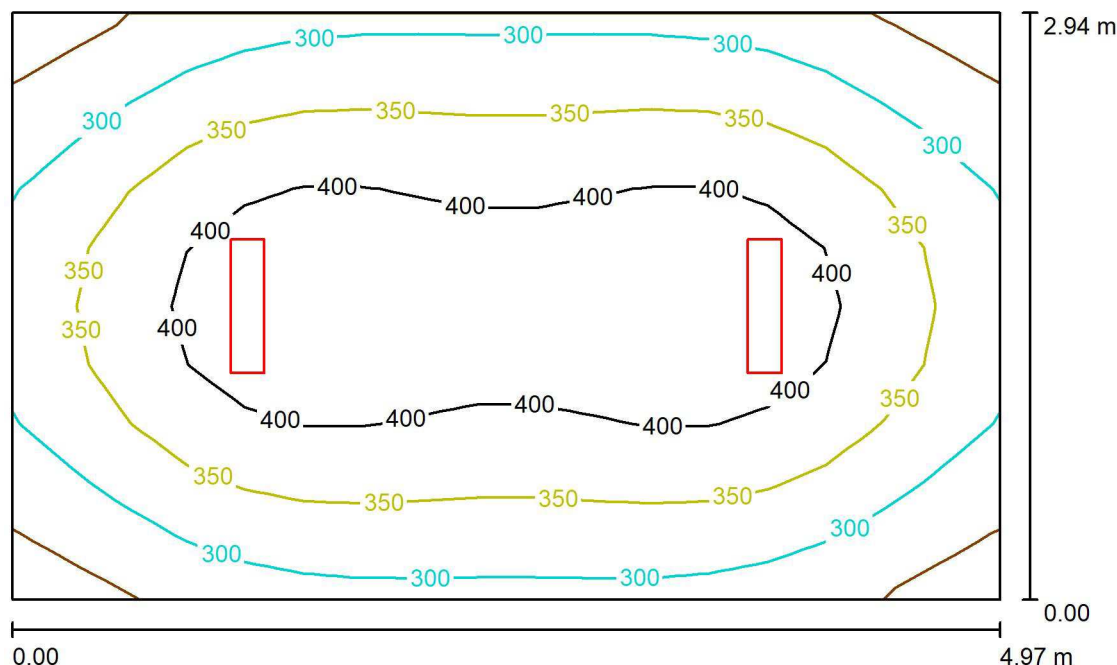

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:38

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	351	229	438	0.653
Podłoga	20	268	195	319	0.728
Sufit	70	107	76	252	0.711
Ściany (4)	50	216	117	436	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 17 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 4 (1.000)	5500	5500	41.0
W sumie:			11000W	sumie: 11000	82.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.61 \text{ W/m}^2 = 1.60 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 14.60 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.10 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

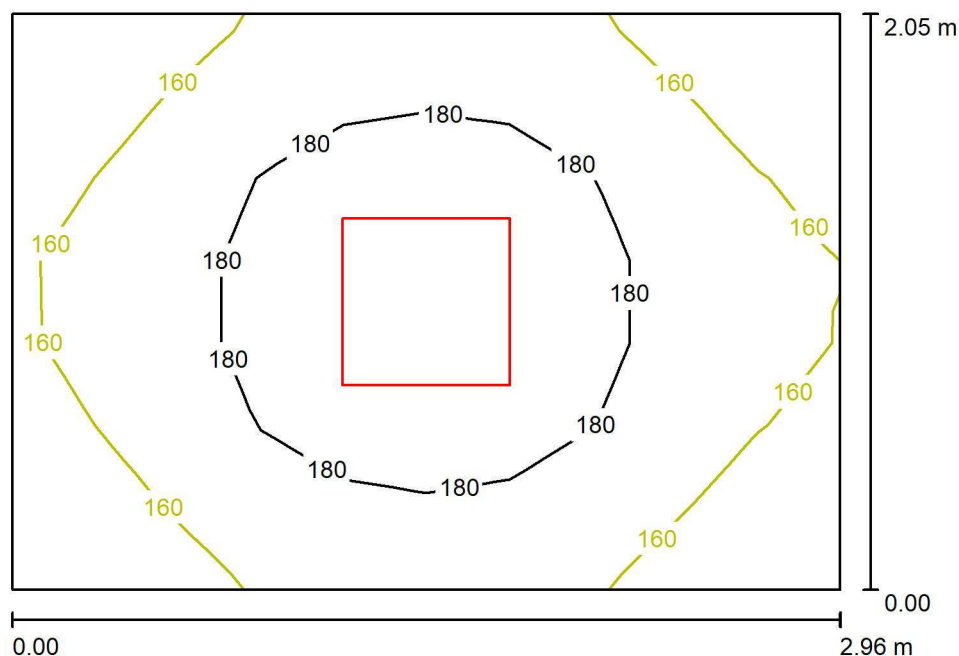

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:27

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	172	140	193	0.815
Podłoga	20	172	137	194	0.800
Sufit	70	68	45	79	0.660
Ściany (4)	50	146	57	361	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
W sumie:			4000	4000	36.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.93 \text{ W/m}^2 = 3.46 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 6.07 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.10 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

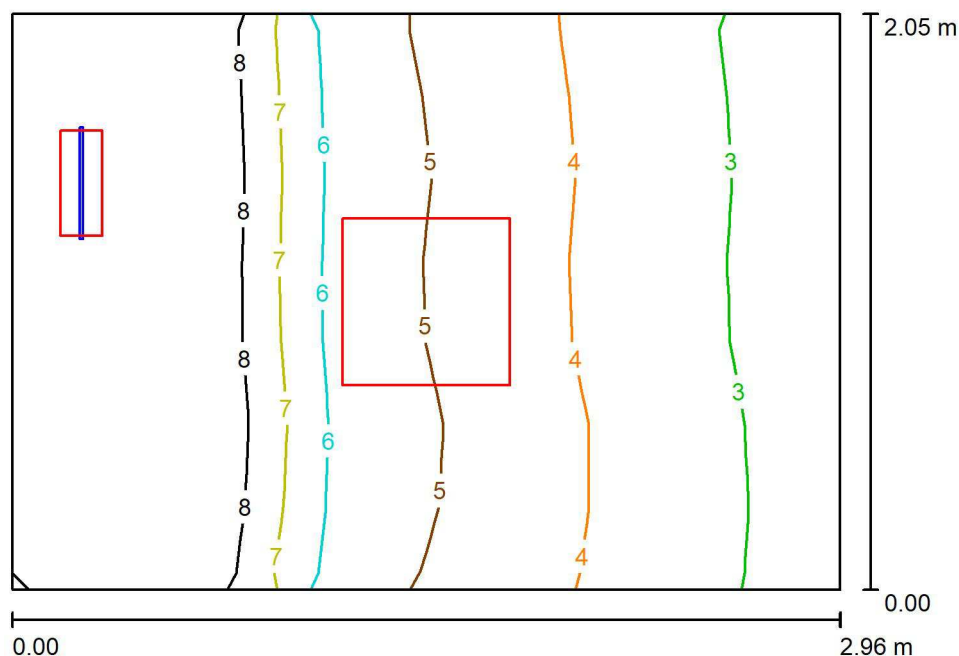

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:27

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	6.23	2.55	13	0.409
Podłoga	0	6.12	2.39	13	0.391
Sufit	0	0.04	0.00	0.50	0.000
Ściany (4)	0	11	0.03	411	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (Typ 1)* (1.000)	0	0	0.0
2	1	BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO (1.000)	800	800	7.5


*Zmienione dane techniczne

W sumie: 800 W sumie: 800 7.5

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $1.24 \text{ W/m}^2 = 19.85 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 6.07 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.12 SZATNIA / Podsumowanie

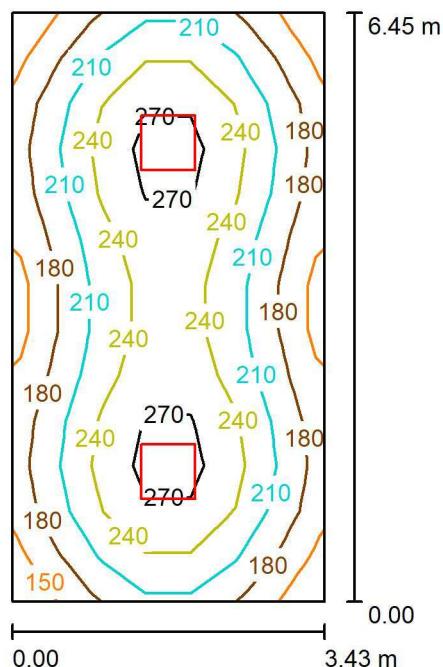

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:83

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	216	141	287	0.652
Podłoga	20	173	117	210	0.677
Sufit	70	44	31	50	0.712
Ściany (4)	50	103	39	197	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
W sumie:			8000	8000	72.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.26 \text{ W/m}^2 = 1.51 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 22.11 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW 0.12 SZATNIA / Podsumowanie

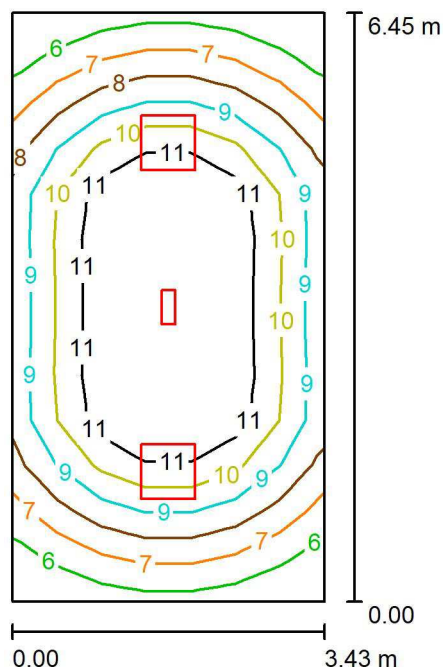

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:83

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	9.39	5.35	13	0.570
Podłoga	0	9.34	4.66	13	0.499
Sufit	0	0.04	0.00	0.74	0.000
Ściany (4)	0	7.20	0.09	18	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (Typ 1)* (1.000)	0	0	0.0
2	1	BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO (1.000)	800	800	7.5
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 800	W sumie: 800	7.5

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.34 \text{ W/m}^2 = 3.61 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 22.11 m^2)