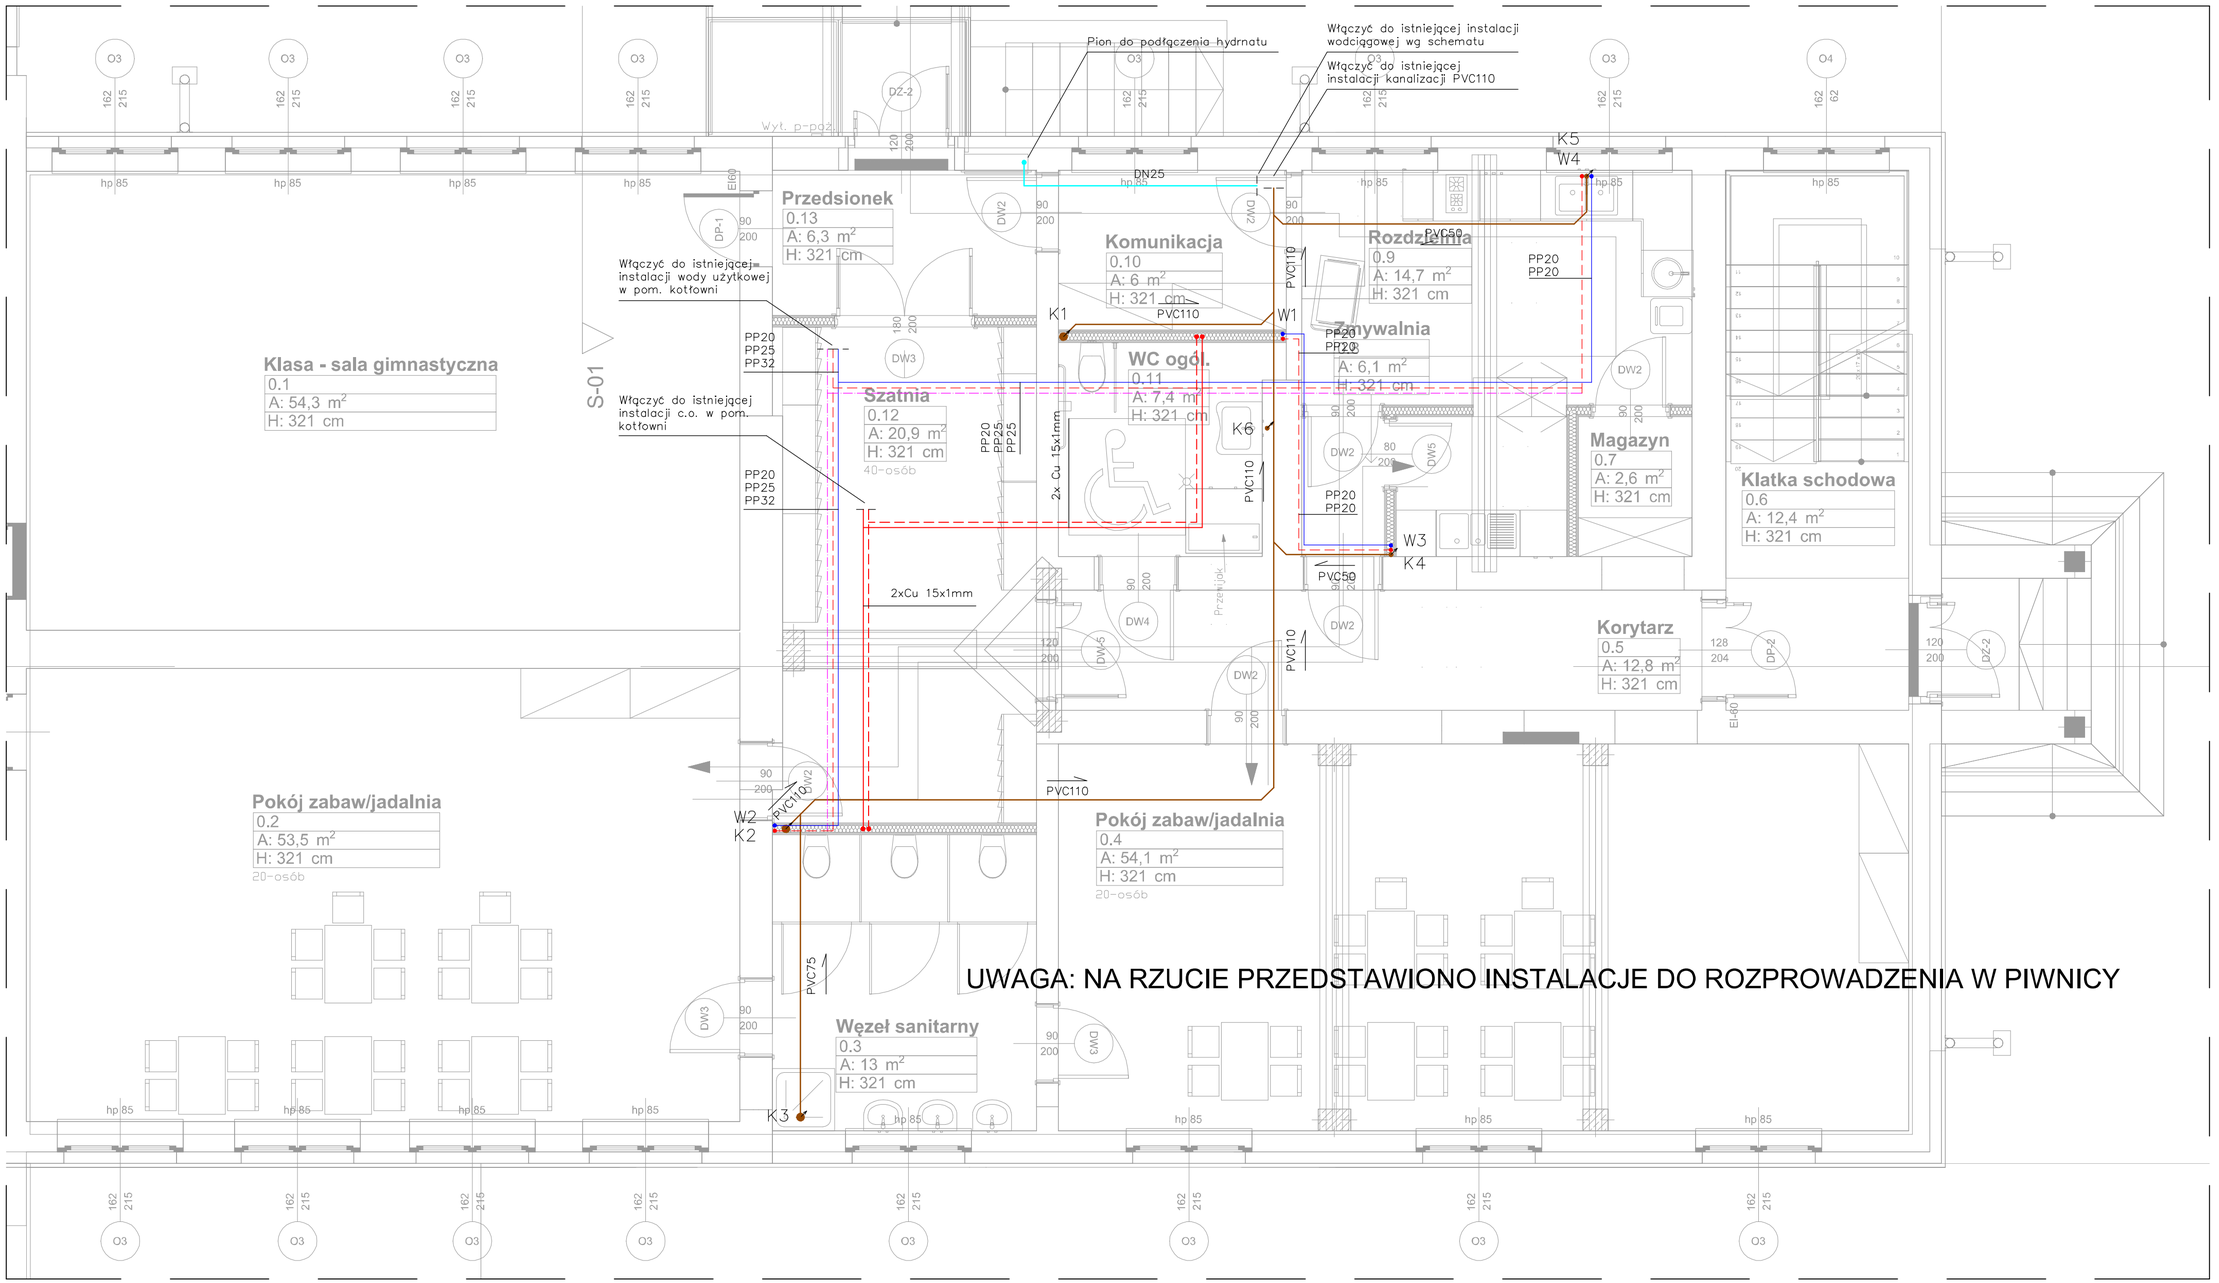

UWAGA: NA RZUCIE PRZEDSTAWIONO INSTALACJE DO ROZPROWADZENIA W PIWNICY

ŚREDNICE PIONÓW WODY UŻYTKOWEJ

W1 z.w./c.w. – PP25/PP20
W2 z.w./c.w. – PP32/PP25
W3 z.w./c.w. – PP20/PP20
W4 z.w./c.w. – PP20/PP20

ŚREDNICE PIONÓW KANALIZACYJNYCH

K1 – PVC110
K2 – PVC110
K3 – PVC75
K4 – PVC50
K5 – PVC50
K6 – PVC50

LEGENDA

Instalacja z.w.u.
Instalacja c.w.u.
Instalacja cyrkulacji
Instalacja kanalizacji san.
Instalacja c.o.
Instalacja wody ppoż.

Grzejnik istniejący — GP22 600x500 Qg ~850W

Grzejnik projektowany — GP21 500x800 Qg=900W

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiału muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
9. Zestawienie materiałów ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do realizacji zamówienia materiałów, ofertowania robót oraz wykonawstwa robót.
10. Przy włączaniu do istniejącej instalacji należy potwierdzić na budowie lokalizację istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA – ROZDZIAŁ WODY DO CELÓW PPOŻ I WODY UŻYTKOWEJ

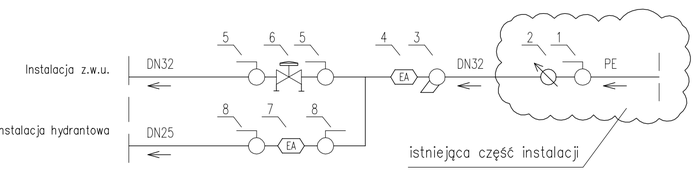

LEGENDA:

1 – istniejący zawór odcinający, średnica do sprawdzenia na budowie (wymagana min. DN25)
2 – istniejący wodomierz, średnica do sprawdzenia na budowie (wymagana min. DN25)
3 – filtr skośny DN32
4 – zawór antyskażeniowy DN32 typ EA z opcją nadzoru
5 – zawór odcinający DN32
6 – zawór pierwszeństwa DN32
7 – zawór antyskażeniowy DN25 typ EA z opcją nadzoru
8 – zawór odcinający DN25

Tytuł opracowania:
Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ZPO
Obiekt:
Budynek ZPO
Gmina: Strzelce Opolskie, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Szkolna 3
Obręb: Rozmierka 0068,
Jednostka ewidencyjna: 166105_5 Działka nr 31

Inwestor:
Gmina Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

Pracownia projektowa:
TDM PROJEKT Marcin Gasz
47-330 Januszkowice
ul. Wolności 4
e-mail: biuro.tdmprojekt@gasz.pl
tel: 696 675 333
Widejony obrazek #1 FB98CFD3.jpg

Branża:	Faza:	Rysunek:	Nr rysunku:	Skala:
Sanitarna IS	Projekt budowlany	**Instalacje wod-kan, poz. piwnicy - stan projektowany**	IS-5	1:50

Projektant:	Sprawdzający:	Opracował:
mgr inż. Grzegorz Burda upr. bud. SLK/8962/PWBS/19 bez ogran. w spec. inst.	mgr inż. Wojciech Wiącek upr. bud. SLK/2777/POOS/09 bez ogran. w spec. inst.	mgr inż. Weronika Wilk

Data: Maj 2021

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa o ochronie praw autorskich Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r.
UWAGA: Wymiary należy skonfrontować ze stanem istniejącym na placu budowy ! W przypadku wystąpienia różnic konsultować z projektantem !