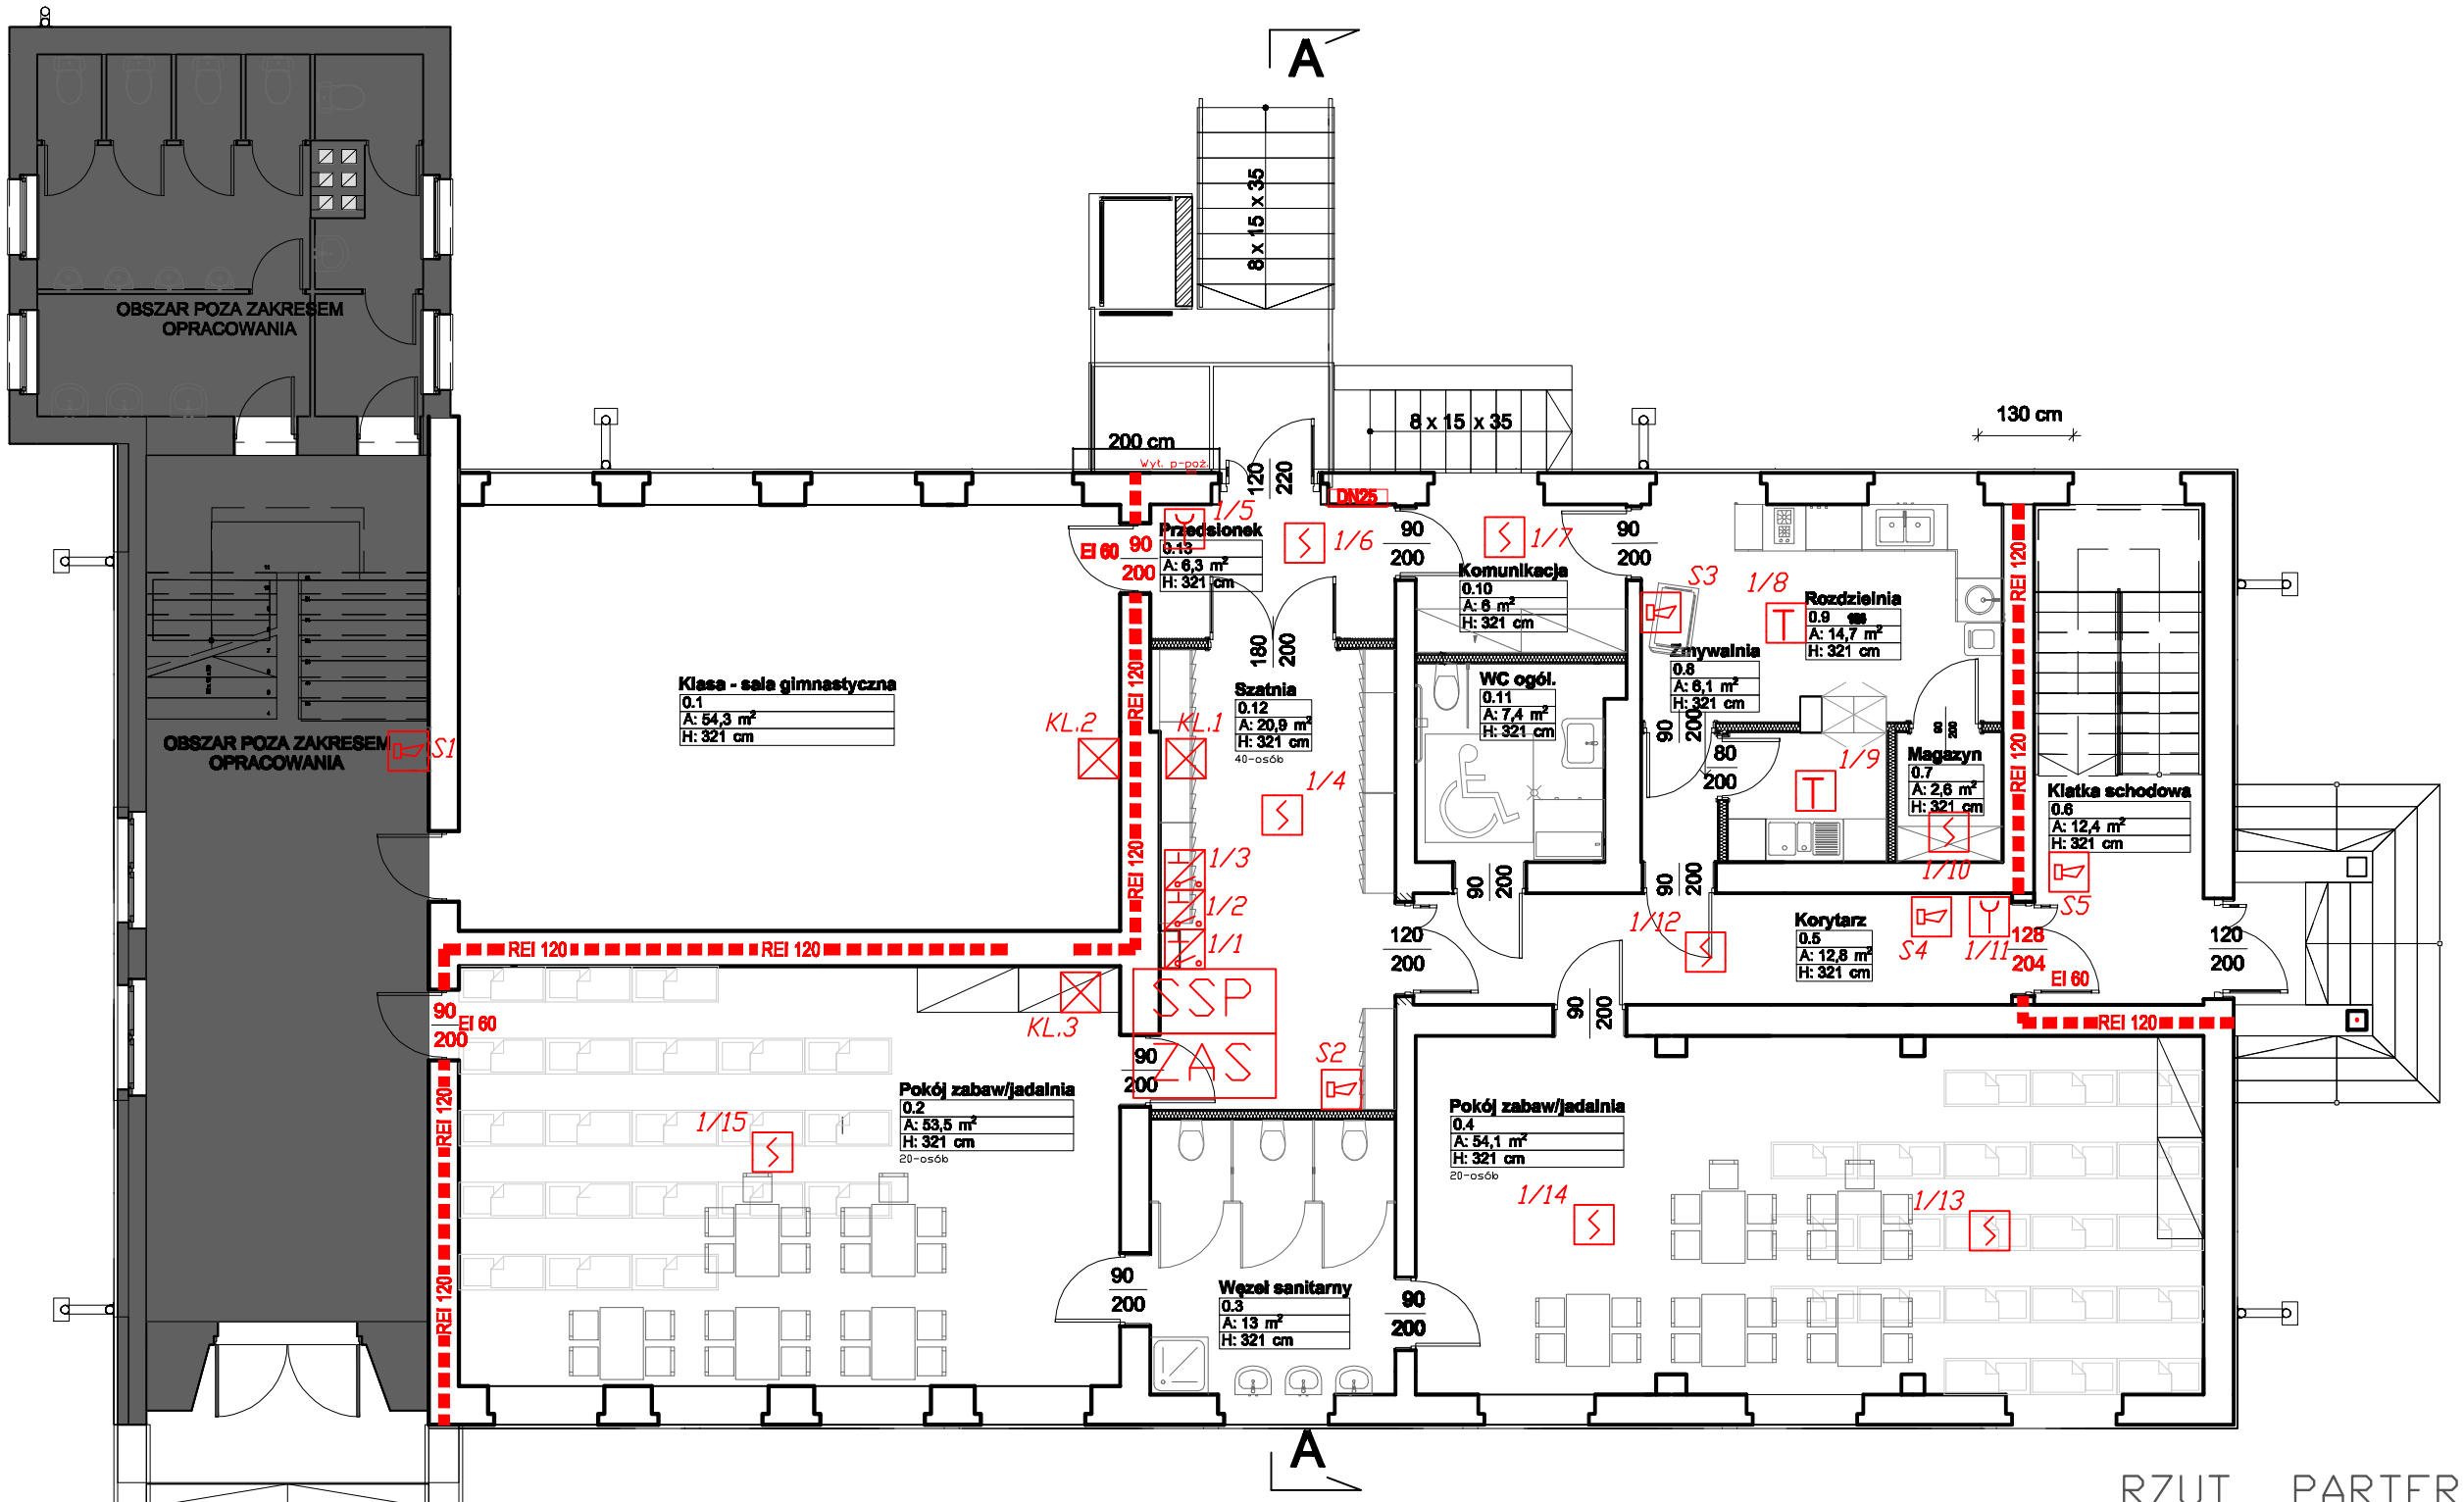

RZUT PARTER

LEGENDA:

- SSP — Centrala sygnalizacji pożaru PROTEC 6100
- ZAS — Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych ZSP135-DR-7A-3
- 1/1 — Element kontrolno- sterujący 6000/Micco
- 1/1 — Sygnalizator optyczno- akustyczny SAK 7N
- 1/1 — ROP adresowalny 6000/MCP
- 1/1 — Optyczna czujka dymu 6000PLUS/OP
- 1/1 — Czujka ciepła 6000PLUS/HT
- Klapa przeciwpożarowa 24V DC

REI 120 — **Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120**

TECHNO-POŻ
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Opole, ul. Wrocławska 118
e-mail: technopoz@techno-poz.pl, www.techno-poz.pl

Obiekt	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce (Szkoła podstawa) w zakresie części kondygnalcji parteru przeznaczonej do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na przedszkole
Adres	Rozmierka, ul. Szkolna 3
Temat	Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru
Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej	mgr Irena Kowalczyk nr upr. /1387104/11 SGSP
Instalacja elektryczna systemu sygnalizacji pożarowej	mgr inż. Krzysztof Giesa nr upr. 195/91/Op
06.2021r.	SKALA 1:100 — Rys. nr 1